


Schemat ideowy czasowego odwodnienia wykopów pod projektowany kanał sanitarny Dn200 mm w OZORKOWIE w ulicy Konopnickiej.

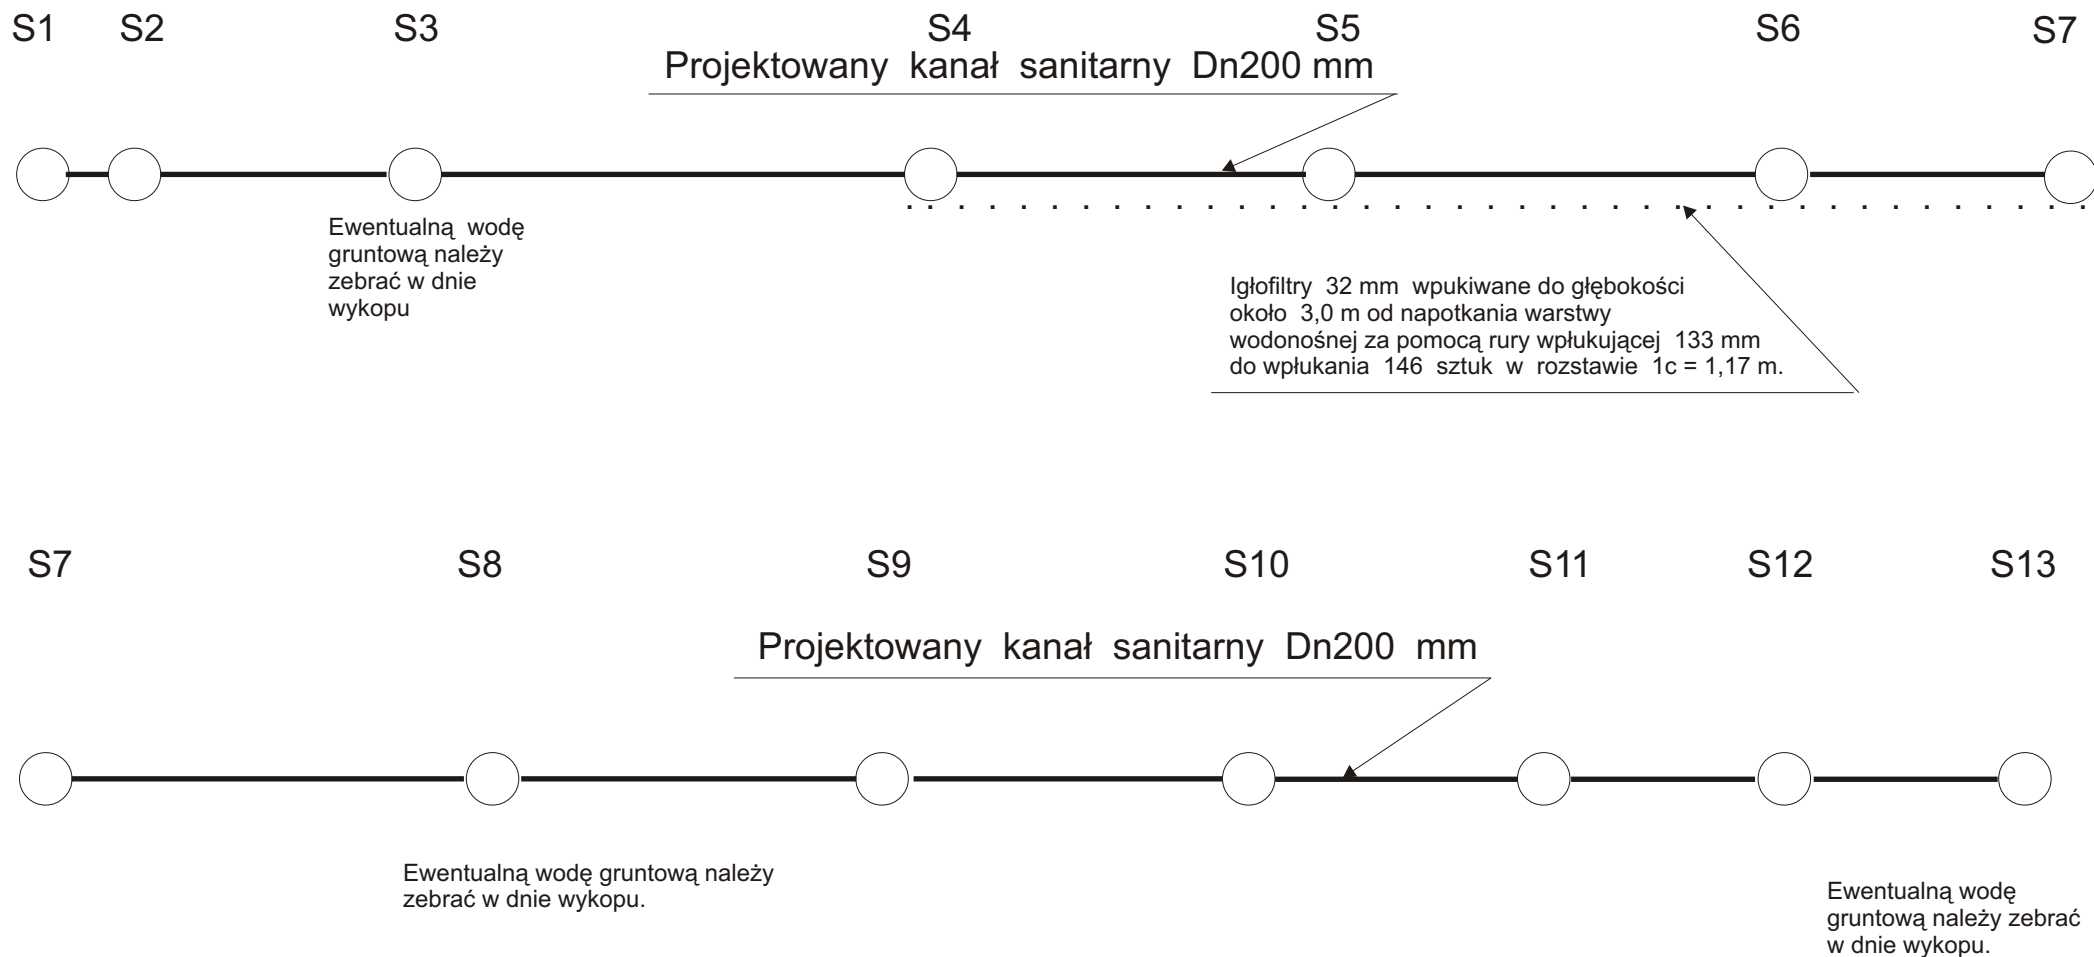

Uwaga.

W rejonie studzienek S3, S8 i S13 może wystąpić okresowe podwyższenie poziomu wody gruntowej, wtedy należy ułożyć drenaż w dnie wykopu.

Opracował :

/Czesław Adamocha/