UL. TRAUGUTTA



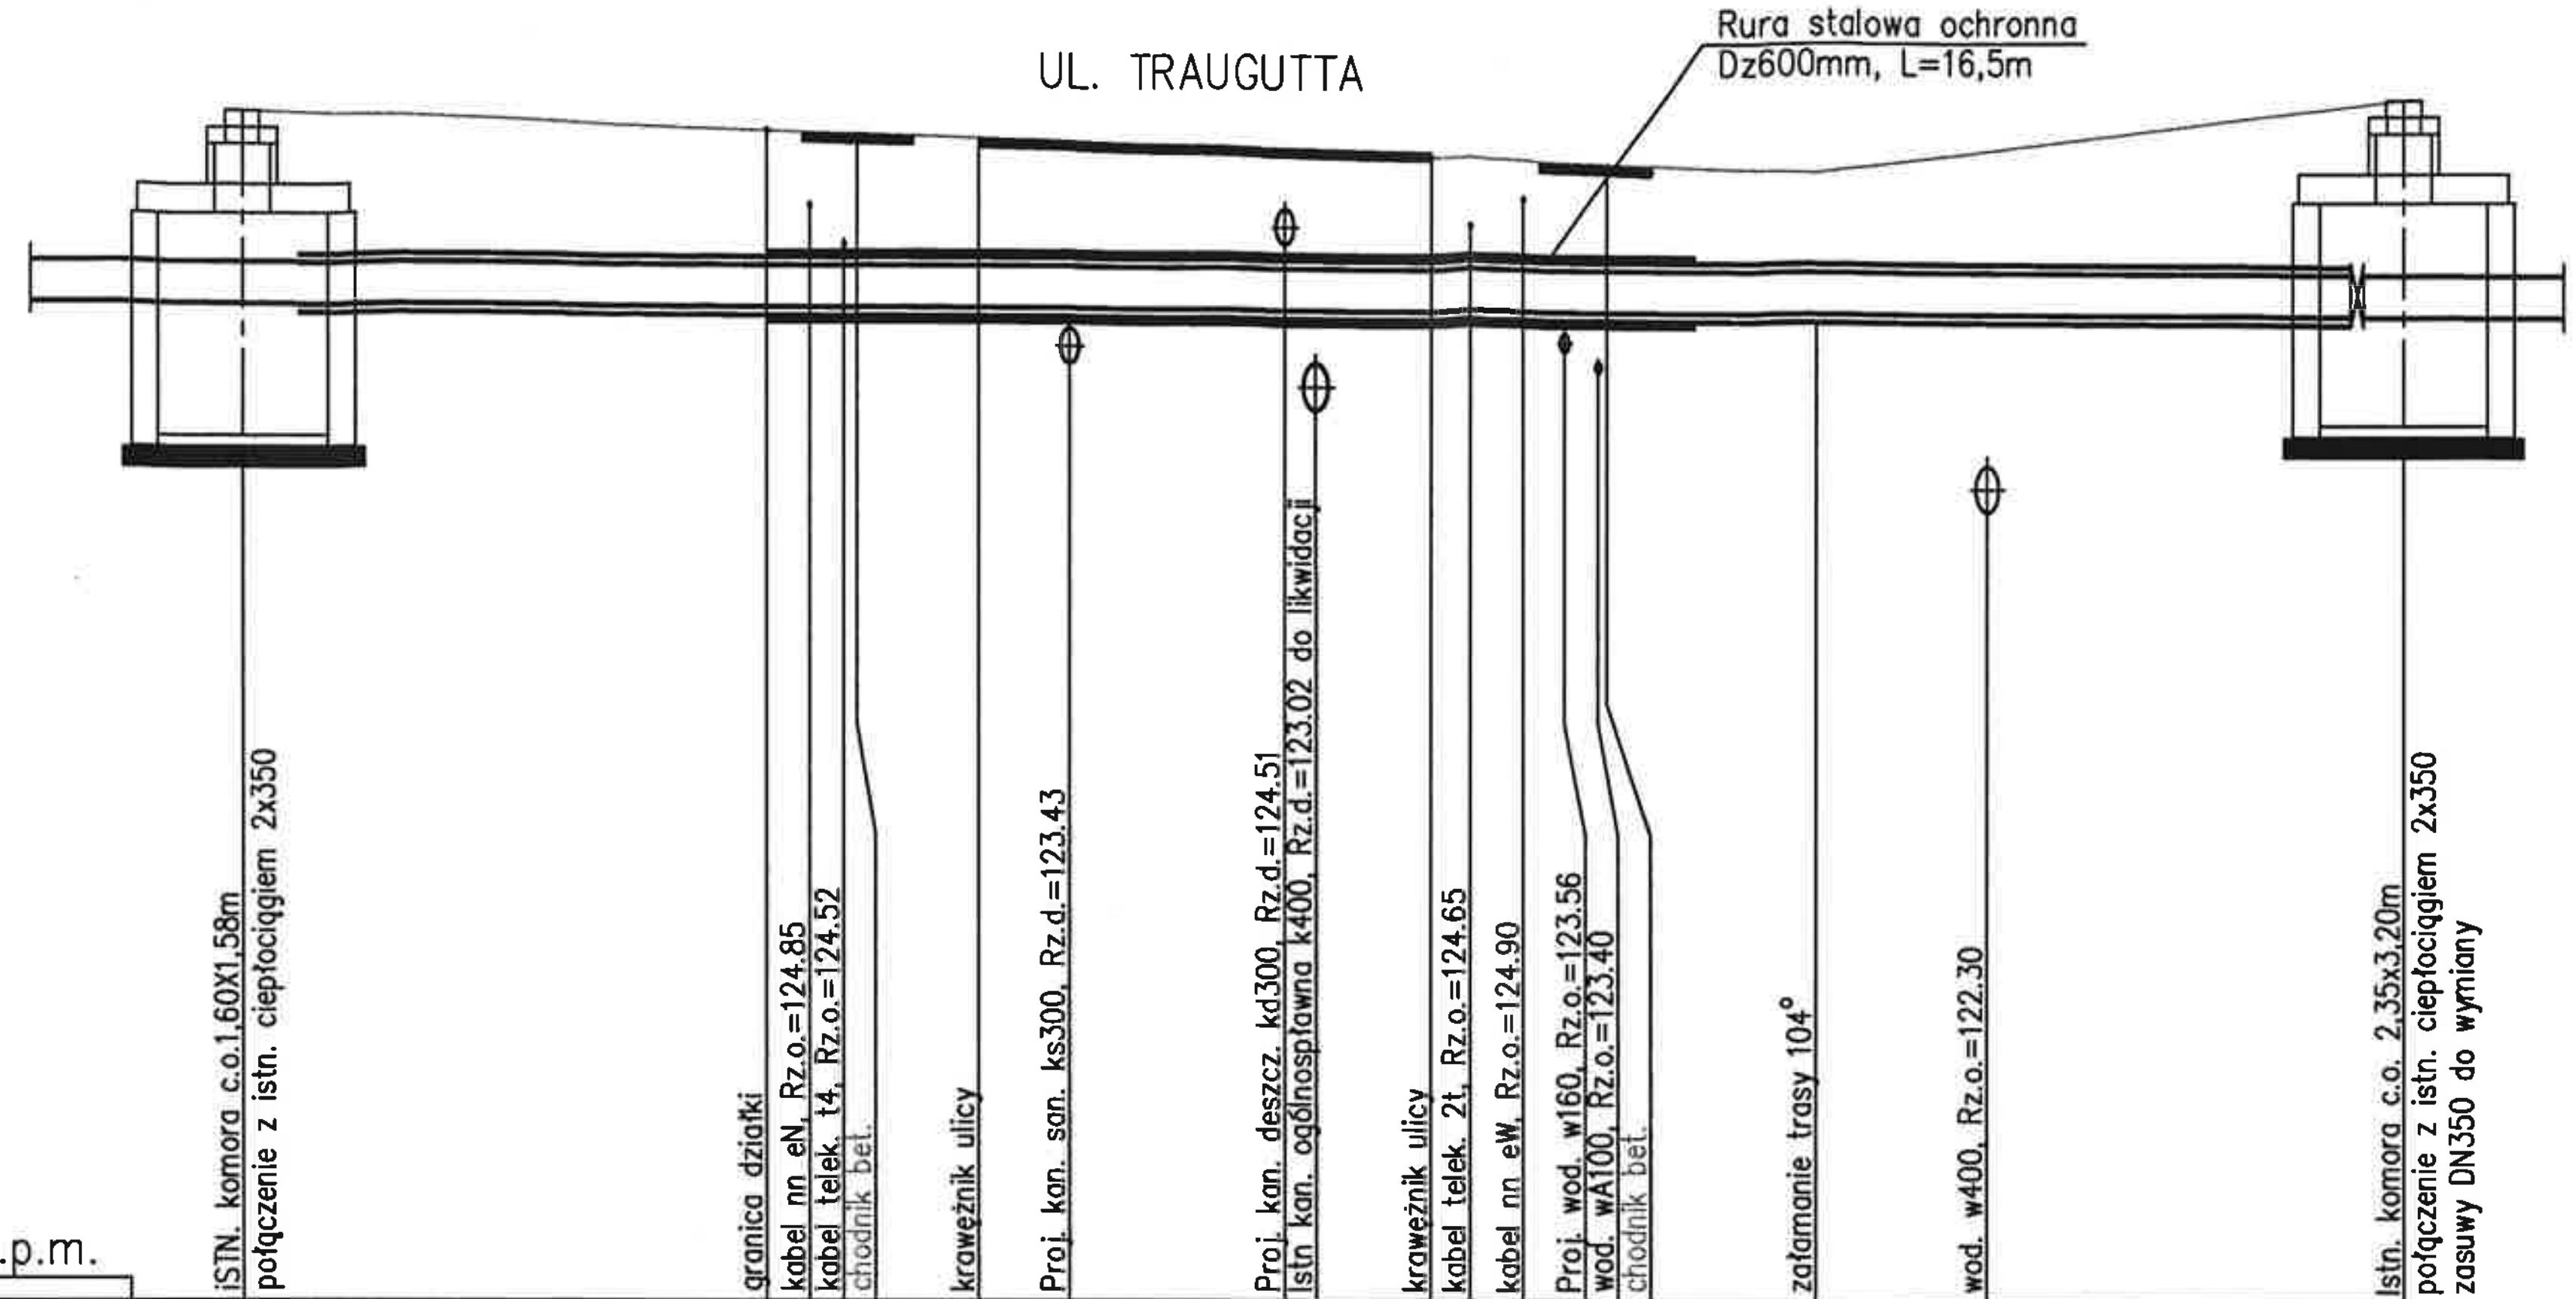

POZIOM PORÓWNAWCZY 115.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	125.70												125.15		125.80
RZĘDNA DNA CIEPŁOCIĄGU	123.90	123.87	123.87	123.87	123.86	123.86	123.84	123.84	123.83	123.83	123.83	123.83	123.82	123.81	123.78
ZAGŁĘBIENIE DNA CIEPŁOCIĄGU	1.80												1.33		2.02
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.3%														38.44m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	2xø350 PREIZ. L=38.44m														
ODLEGŁOŚCI	0.00	9.30	10.06	10.90	13.06	14.68	18.51	21.07	21.78	22.76	23.50	24.89	27.93	30.99	38.44

KM4.1 — 27.93 — Z1 — 10.51 — KM4

PHU CEDRO
STARY ADAMÓW
UL. NASTROJOWA 44
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ W UL. TRAUGUTTA W OZORKOWIE			
ADRES INWESTYCJI:	OZORKÓW UL. TRAUGUTTA DZ. 234/1, 97/2			
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA:	SANITARNA
TREŚĆ RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY CIEPŁOCIĄGU			
DATA OPRACOWANIA:	10.07.2018	SKALA: 1:100/200	NR RYSUNKU:	2
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. DARIUSZ OLCZYK		LOD/0176/POOS/04	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone